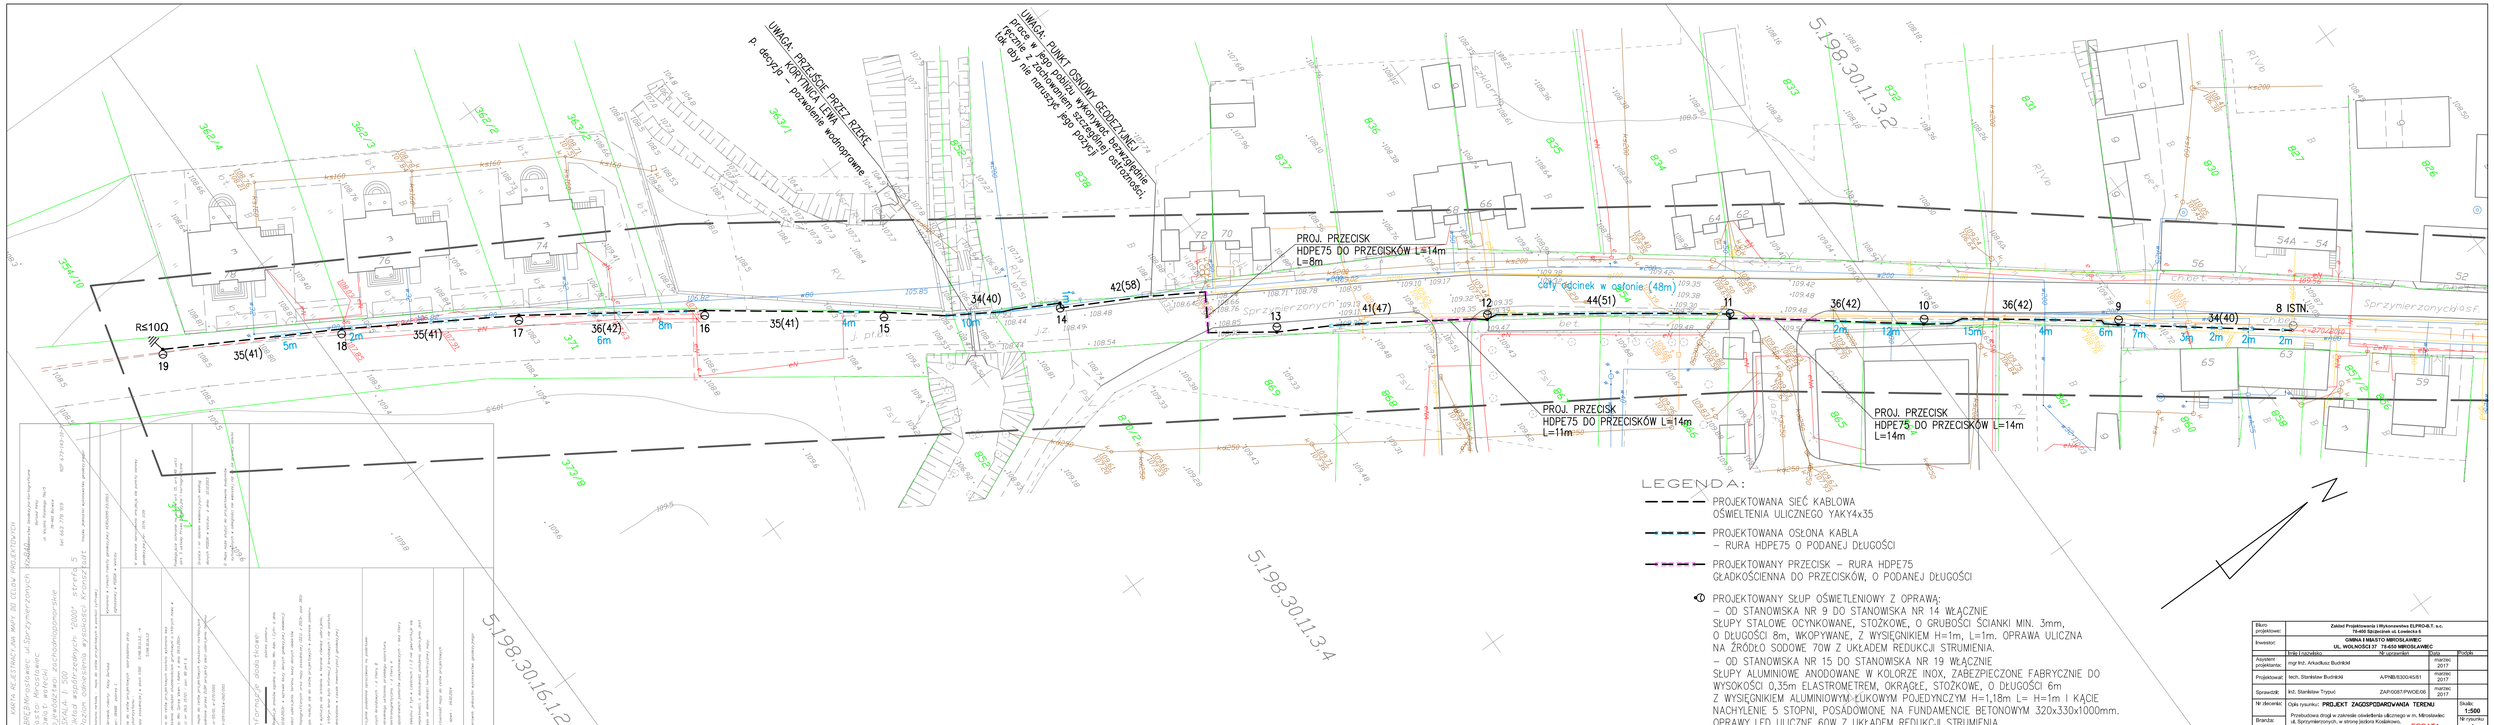
UWAGA: PRZEŚCIOSKI PRZEZ RZEKĘ KORYTNICĘ LEWA P. decyzja pozwolenie wodnoprawne
UWAGA: PUNKT OSNOWY GEODEZYJNEJ przed w/g podziału wykonać bezpośrednio przed pracami z zachowaniem strefy ochronnej ostrożności. Tak były nie narusz jego pozycji
PROJ. PRZECISK HDPE75 DO PRZECISKÓW L=14m L=8m
PROJ. PRZECISK HDPE75 DO PRZECISKÓW L=14m L=11m
PROJ. PRZECISK HDPE75 DO PRZECISKÓW L=14m L=14m
cały odcinek w osłonie (48m)
RS10Ω
5,198,30,11,32
5,198,30,11,34
5,198,30,16,12
LEGENDA:
PROJEKTOWANA SIEĆ KABLOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO YAKY4x35
PROJEKTOWANA OSŁONA KABLA – RURA HDPE75 O PODANEJ DŁUGOŚCI
PROJEKTOWANY PRZECISK – RURA HDPE75 GŁADKOŚCIENNA DO PRZECISKÓW, O PODANEJ DŁUGOŚCI
PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY Z OPRAWĄ: – OD STANOWISKA NR 9 DO STANOWISKA NR 14 WŁĄCZNIE SŁUPY STALOWE OCYNKOWANE, STOŻKOWE, O GRUBOŚCI ŚCIANKI MIN. 3mm, O DŁUGOŚCI 8m, WKOPYWANE, Z WYSIĘGNIKIEM H=1m, L=1m. OPRAWA ULICZNA NA ŹRÓDŁO SODOWE 70W Z UKŁADEM REDUKCJI STRUMIENIA. – OD STANOWISKA NR 15 DO STANOWISKA NR 19 WŁĄCZNIE SŁUPY ALUMINIOWE ANODOWANE W KOLORZE INOX, ZABEZPIECZONE FABRYCZNIE DO WYSOKOŚCI 0,35m ELASTROMETREM, OKRĄGŁE, STOŻKOWE, O DŁUGOŚCI 6m Z WYSIĘGNIKIEM ALUMINIOWYM-ŁUKOWYM POJEDYNCZYM H=1,18m L= H=1m I KĄCIE NACHYLENIE 5 STOPNI, POSADOWIONE NA FUNDAMENCIE BETONOWYM 320x330x1000mm. OPRAWY LED ULICZNE 60W Z UKŁADEM REDUKCJI STRUMIENIA.
N
Zakład Projektowania i Wykonawstwa ELPROB-T s.c. 78-400 Szczecinek ul. Lowicka 5
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC UL. WOLNOŚCI 37 78-650 MIROSŁAWIEC
Projektował: mgr inż. Arkadiusz Budnicki
Projektował: tech. Stanisław Budnicki A/PNB/8300/45/81
Sprawdził: inż. Stanisław Trzyboć ZAP/0087/PWOE/08
Nr decyzji: Opis rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branża: elektryczna
Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia ulicznego w m. Mirosławiec ul. Sprzymierzonych, w rejonie bloków Kosikowo.
ERRATA
Skala: 1:500
Nr rysunku: 1